


## Onderhoudsinstructie ClimaRad S-Fan(+)


### Filter vervangen

Wanneer vervangt u de filter van uw ClimaRad S-Fan(+)?

De filter van de ClimaRad S-Fan(+) moet gemiddeld eens per twee jaar worden vervangen of wanneer de melding „filter vervuild“ op het display zichtbaar is.

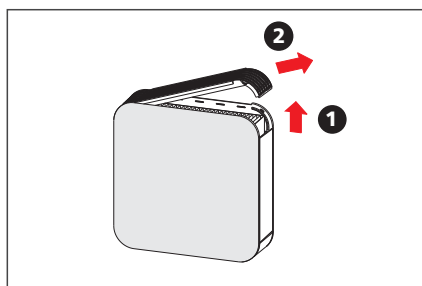

1. Haal de bovenkap aan de rechterzijde omhoog en schuif deze iets naar rechts.

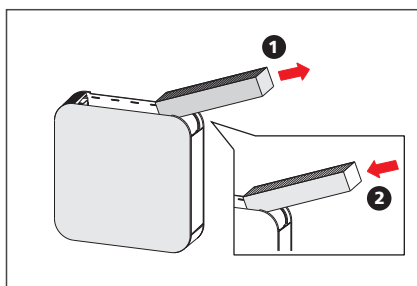

2. Verwijder de oude filter en schuif de nieuwe filter in het toestel. Plaats de kap weer terug.

### Filter bestellen

Bestel de nieuwe filter via  
[www.climarad.nl/filters](http://www.climarad.nl/filters)



6 sec indrukken



3. Reset na vervanging de filterurenteller door 6 seconden lang tegelijkertijd op de + en de - toets te drukken. De melding „filter vervuild“ verdwijnt nu.

### Insectengaas en ventilator reinigen


Het insectengaas en de ventilator van uw ClimaRad S-Fan(+) moeten gemiddeld eens per twee jaar gecontroleerd en gereinigd worden.

1. Schuif de vergrendeling aan de rechter- en linkerzijde omhoog en kantel vervolgens de unit naar voren. Bij het openen valt de spanning automatisch weg.

Let op! Het toestel komt geheel los van de muurplaat.

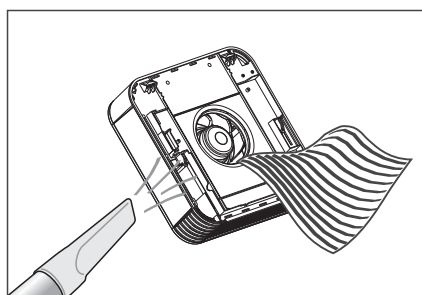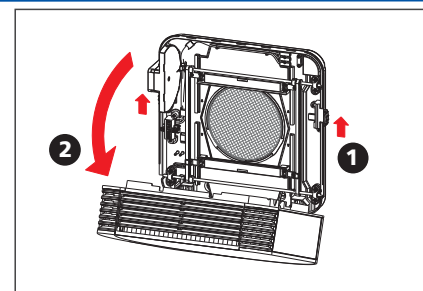


2. Reinig de ventilator met een droge, niet pluizende doek of stofzuiger.

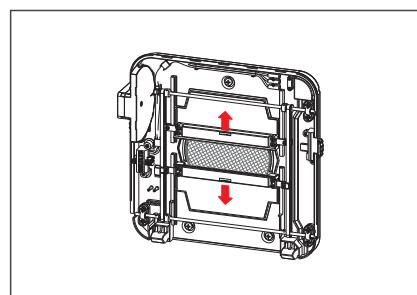

3. Open indien nodig de kleppen handmatig.

Zijn deze vergrendeld, wacht dan enkele minuten tot de kleppen gemakkelijk geopend kunnen worden.

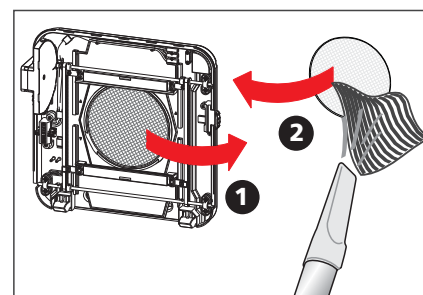

4. Verwijder het insectengaas handmatig en reinig het met een droge, niet pluizende doek of stofzuiger. Na reiniging het insectengaas en het toestel weer terugplaatsen en de vergrendeling aan de linker- en rechterzijde omlaag schuiven.